


สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2569 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพลังงาน กปผ. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ธารา คอนซัลแตนท์ จำกัด ตรวจสอบพื้นที่โครงการประกอบกิจการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ แม่เมาะ3 – ลำพูน3 (ปรับแนว) (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) ตั้งอยู่พื้นที่ตำบลแม่ลอบ อำเภอแม่ทา และตำบลนครเจริญ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

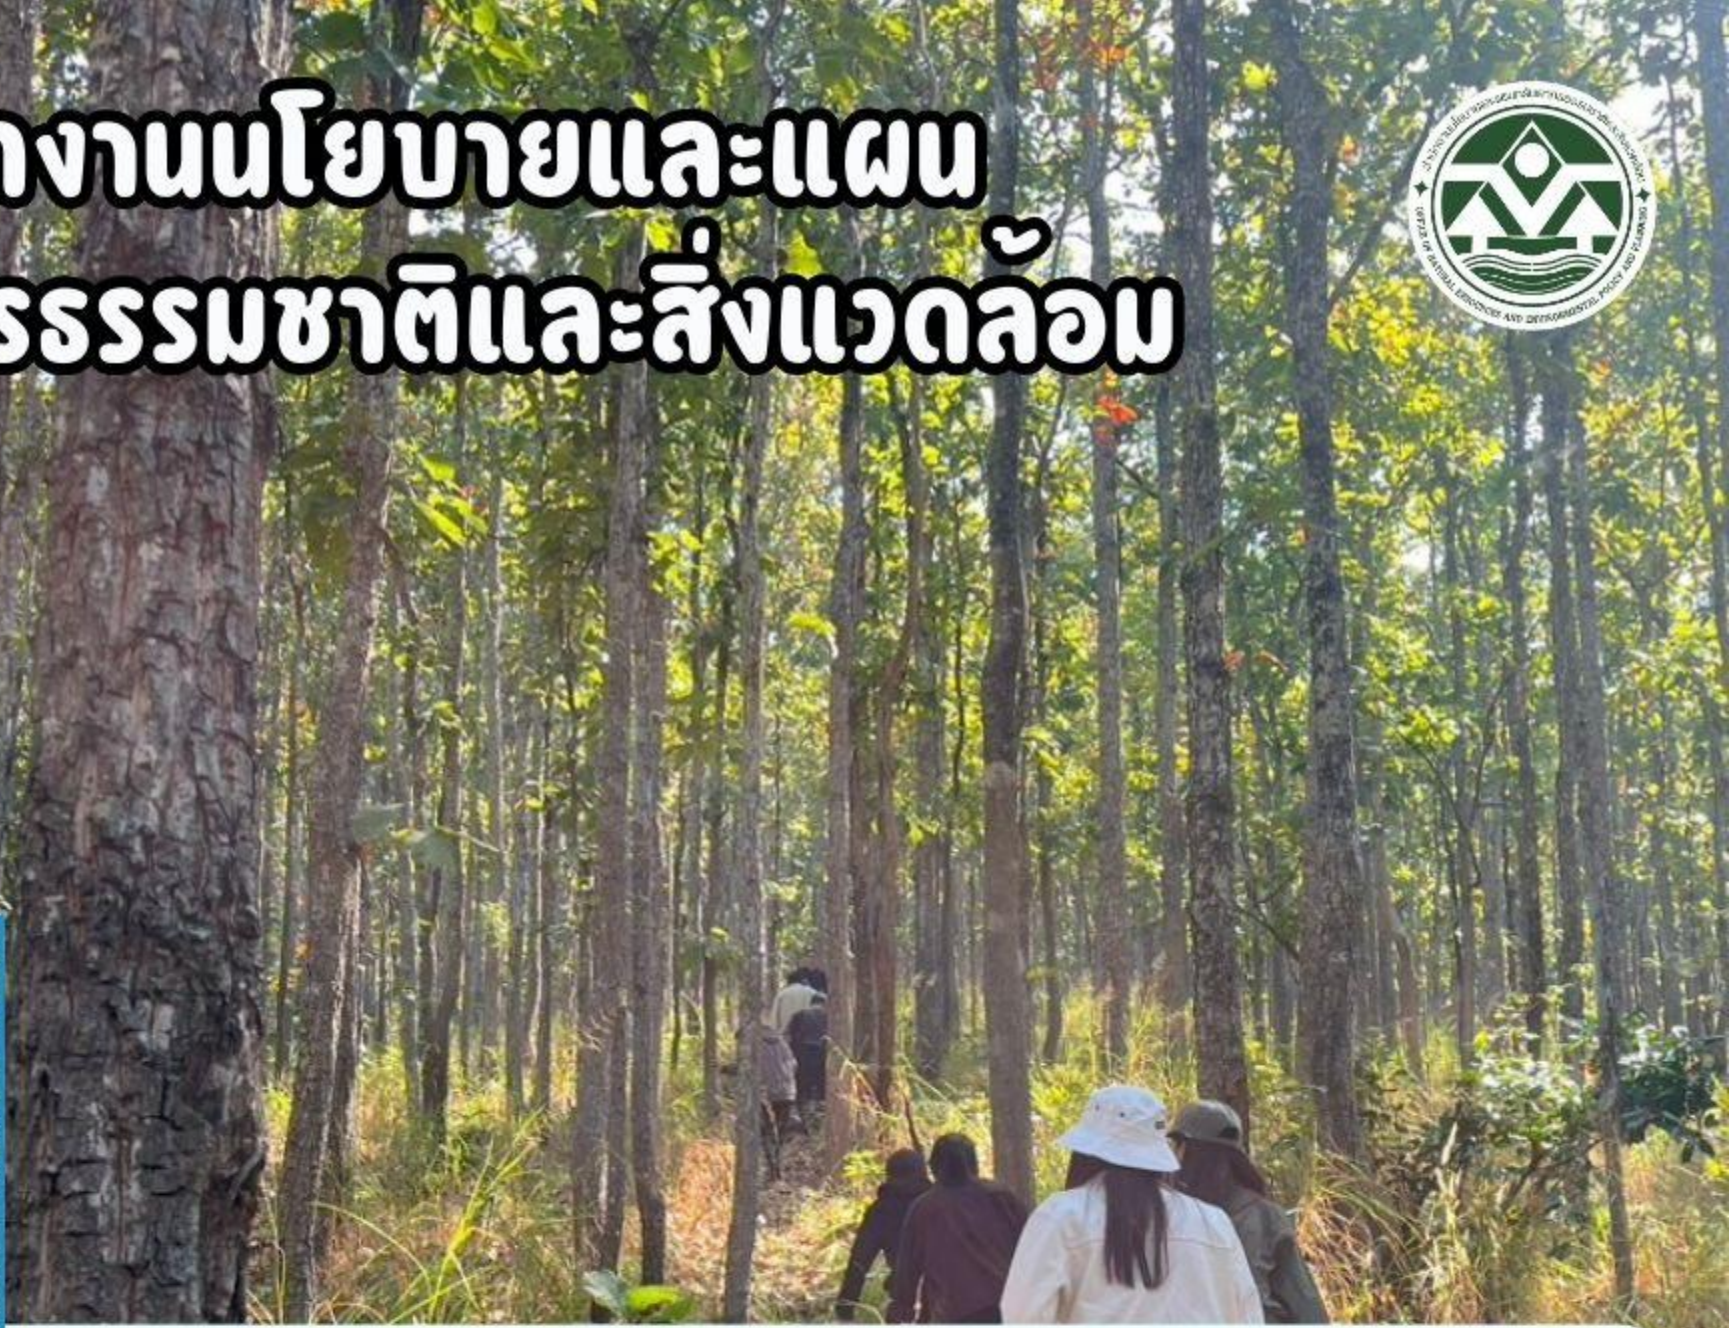

โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ แม่เมาะ3 – ลำพูน3 มีระยะทางการปรับแนวระบบ 2.47 กิโลเมตร โดยมีส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) ระยะทางทั้งหมด 940 เมตร แบ่งเป็นส่วนที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ทา และป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อาว ระยะทาง 880 เมตร และในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อาว ท้องที่อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ระยะทาง 60 เมตร ปัจจุบันยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง

